LOEWE OPTA

„Hellas" 3841 W

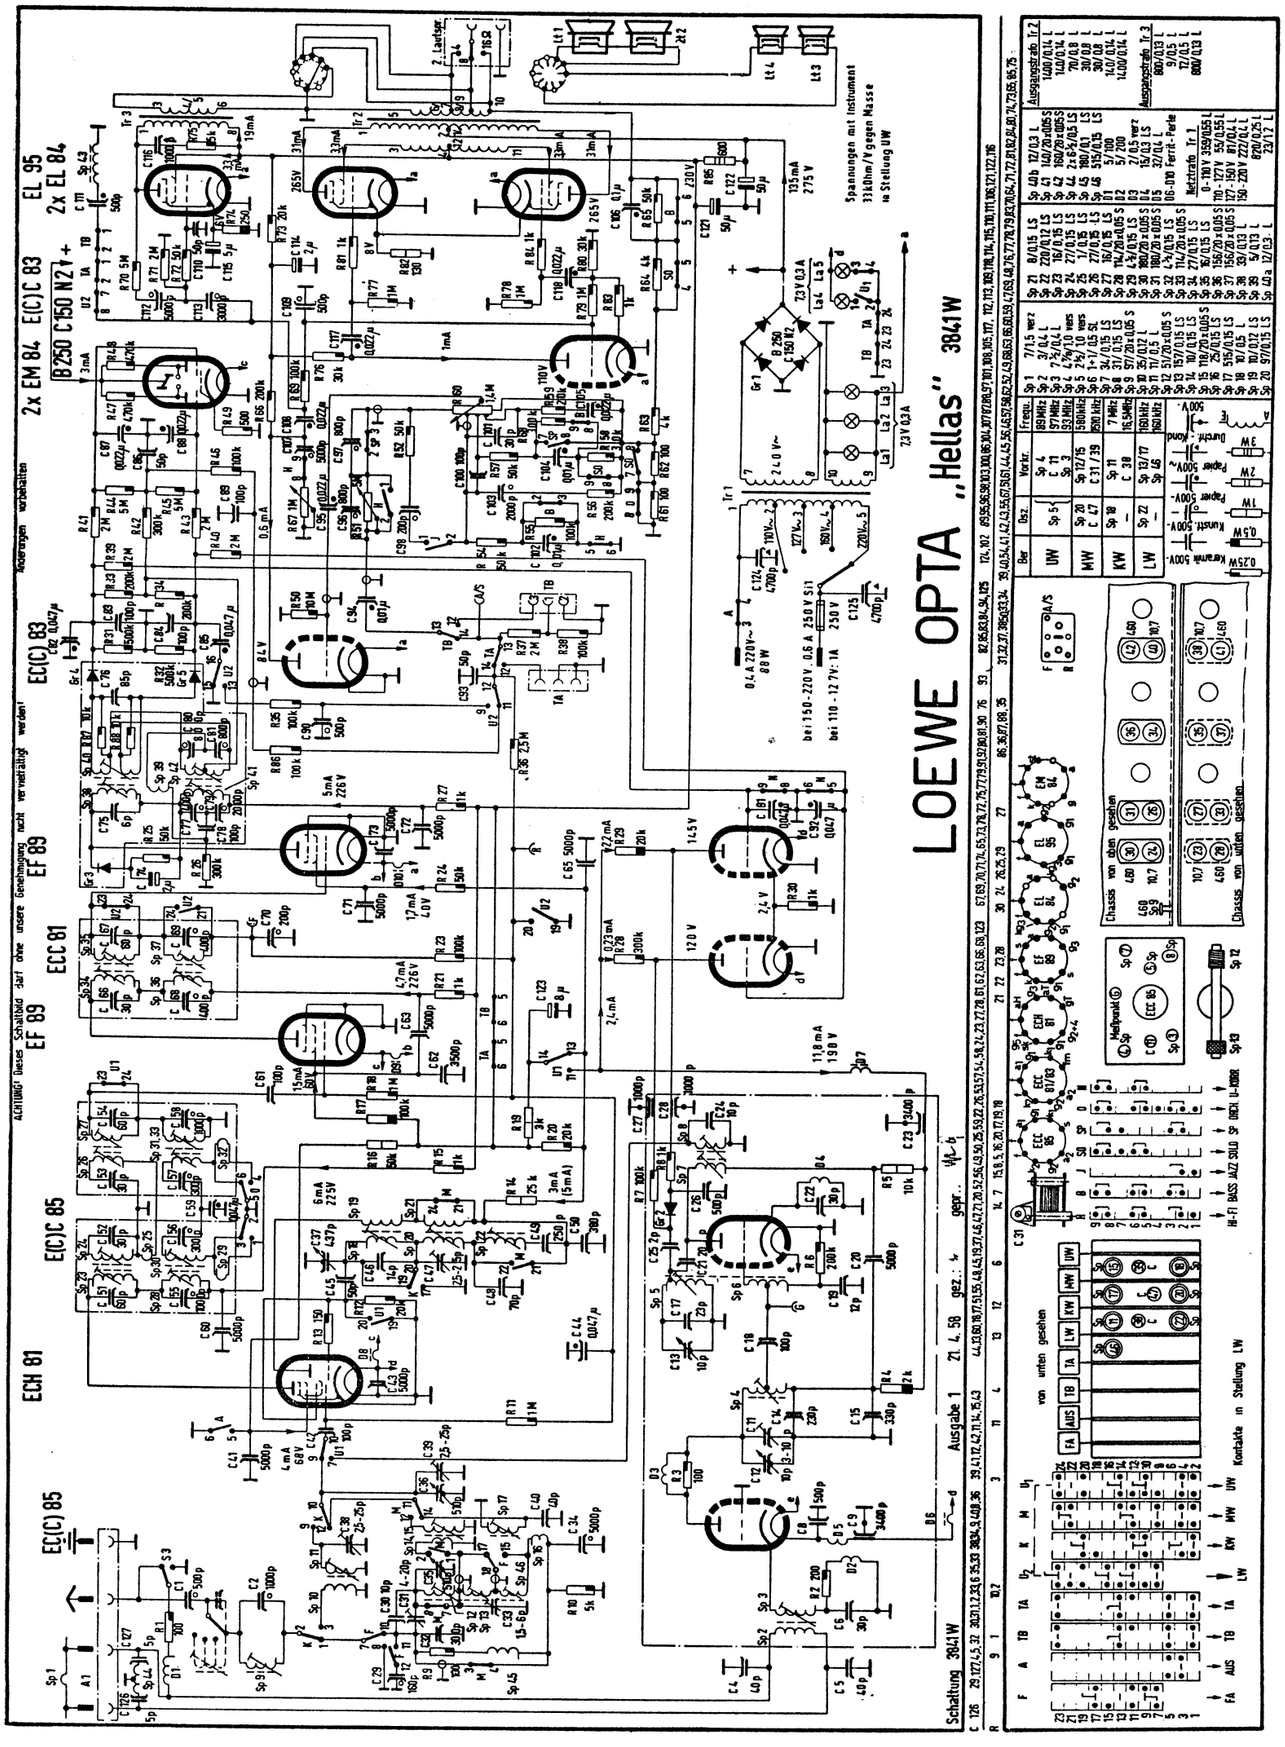
LOEWE OPTA „Hellas" 3841W
2x EM 84 E(C)C 83 EL 95
B250 C150 N21+ 2x EL 84
ECH 81 E(C)C 85 EF 89 ECC 81 EF 89 E(C)C 85
Schaltung 3841W
Ausgabe 1 21. 4. 58 gez.: ... gepr. ...
Spannungen mit Instrument 31kOhm/Vgegen Masse in Stellung UW
Netztrafo Tr 1
Ausgangstrafo Tr 2
Chassis von oben gesehen
Chassis von unten gesehen
von unten gesehen
Kontakte in Stellung LW
ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht verwertältigt werden!